


Instrukcja obsługi XH-W3001

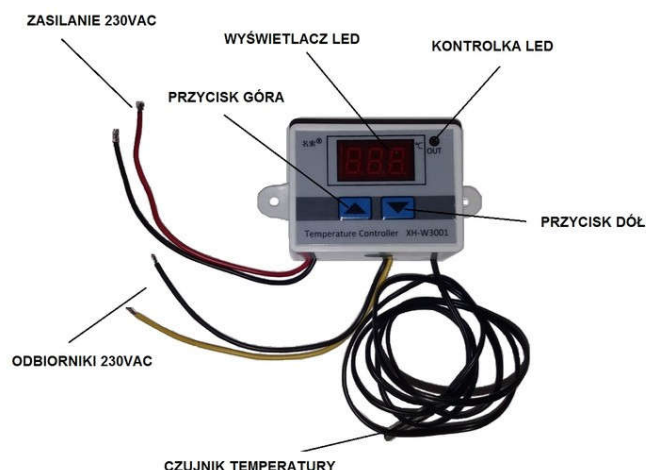

1. Nastawienie urządzenia : należy przytrzymać przez ok 2 sekundy przycisk góra aby ustawić temperaturę T1 lub przycisk dół aby ustawić temperaturę T2

2. Po ustawieniu żądanej temperatury, należy odczekać ok 2 sekundy i urządzenie wróci do wyświetlania aktualnej temperatury.

3. Może pracować w trybie grzania ($T1 < T2$) lub chłodzenia ($T1 > T2$)

5. **Tryb grzania $T1 < T2$** W tym trybie przełącznik załączony jest gdy temperatura spadnie poniżej wartości T1 (ustawienie poprzez przytrzymanie przycisku góra), wyłączenie przełącznika nastąpi gdy temperatura wzrośnie do wartości T2 (ustawienie poprzez przytrzymanie przycisku dół)

6. Tryb chłodzenia $T1 > T2$

W tym trybie przełącznik załączony jest gdy temperatura osiągnie wartość T1 (ustawienie poprzez przytrzymanie przycisku góra), wyłączenie przełącznika nastąpi po spadnięciu temperatury do wartości T2 (ustawienie poprzez przytrzymanie przycisku dół).

Sterownik można zastosować przykładowo do współpracy z :

- -pompy CO
- -pompy cyrkulacyjne
- -grzejniki
- -maty grzewcze
- -grzałki

